

DE

Der Türcontroller GAT DC 7200 wird zur elektronischen Zutrittskontrolle an internen und externen Türen in öffentlichen Gebäuden wie z. B. Firmengebäuden, Werksgebäuden oder Büros in Spitälern und Lebensmittelmärkten eingesetzt.

Zusammen mit weiteren Gantner Produkten wie z. B. Lesereinheiten, elektronischen Türschlössern und einer Zutrittskontrollsoftware am PC bildet der GAT DC 7200 ein komplettes Zutrittskontrollsystem.

Mitarbeiter und Besucher identifizieren sich mit deren persönlichen Datenträgern über Funk (RFID - Radio Frequency Identification) an den angeschlossenen Lesern.




The GAT DC 7200 door controller provides access control for internal and external doors in public buildings such as corporate buildings, factory buildings, offices in hospitals, and shopping malls.

The GAT DC 7200 operates in combination with other Gantner hardware and software components including external readers, electronic door locks, and access control software to form a complete access system.

Employees and visitors are identified by the connected readers via RFID (Radio Frequency Identification) data carriers.

EN

Typische Anwendung

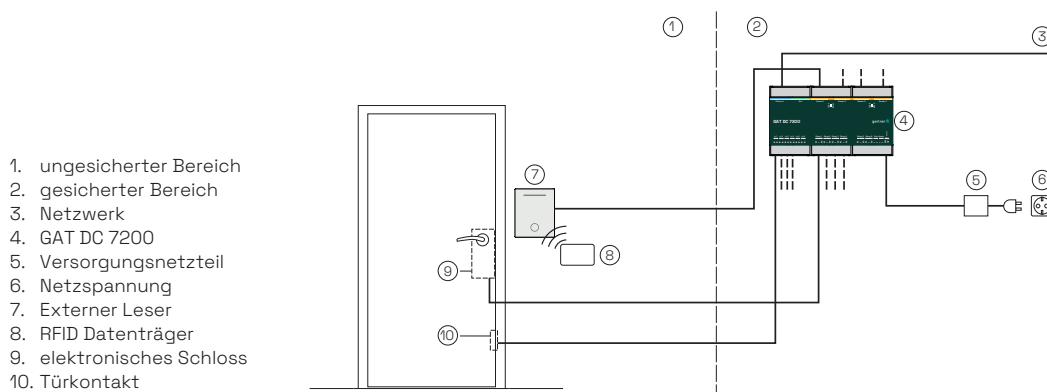


1. ungesicherter Bereich
2. gesicherter Bereich
3. Netzwerk
4. GAT DC 7200
5. Versorgungsnetzteil
6. Netzspannung
7. Externer Leser
8. RFID Datenträger
9. elektronisches Schloss
10. Türkontakt

Typical application

1. Unsecured area
2. Secured area
3. Network
4. GAT DC 7200
5. Power supply
6. Power outlet
7. External reader unit
8. RFID data carrier
9. Electronic lock
10. Door contact


Gerätemerkmale und Abmessungen

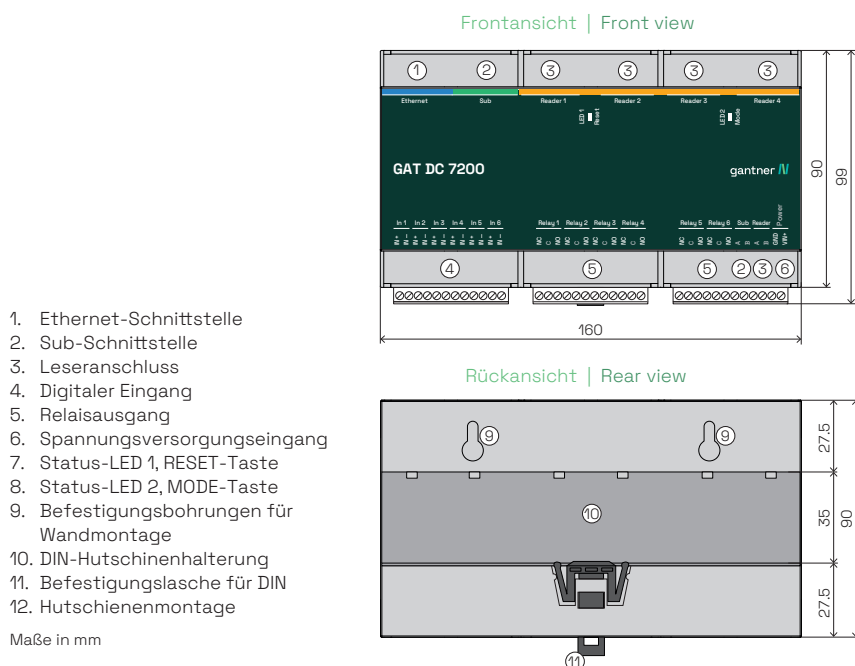

1. Ethernet-Schnittstelle
2. Sub-Schnittstelle
3. Leseranschluss
4. Digitaler Eingang
5. Relaisausgang
6. Spannungsversorgungseingang
7. Status-LED 1, RESET-Taste
8. Status-LED 2, MODE-Taste
9. Befestigungsbohrungen für Wandmontage
10. DIN-Hutschienenhalterung
11. Befestigungslasche für DIN
12. Hutschienenmontage

Maße in mm

Device features and dimensions

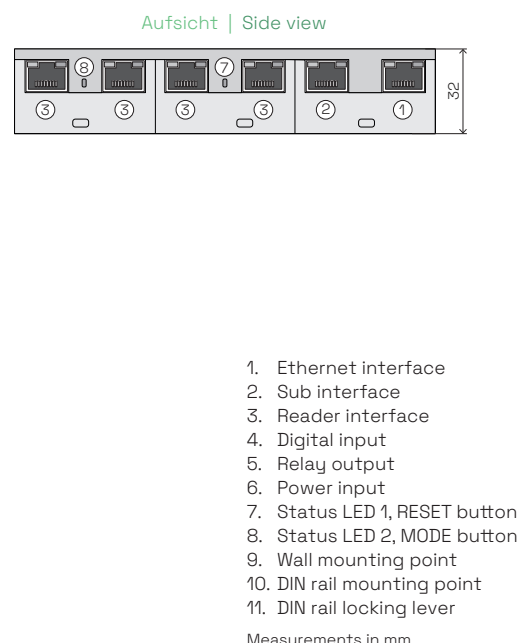

1. Ethernet interface
2. Sub interface
3. Reader interface
4. Digital input
5. Relay output
6. Power input
7. Status LED 1, RESET button
8. Status LED 2, MODE button
9. Wall mounting point
10. DIN rail mounting point
11. DIN rail locking lever

Measurements in mm



Sicherheitshinweise



- Zur Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme sind unbedingt die Informationen in der Installationsanleitung des Gerätes zu beachten.
- Die Installation und Wartung dieses Gerätes darf nur durch geschultes, fachkundiges Personal erfolgen.



- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.



- Beachten Sie die in der Installationsanleitung angegebenen technischen Daten des Gerätes.
- Vor der Installation, Montage oder Demontage muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.



Safety instructions



- The information in the device installation manual must be observed for installation, configuration, and commissioning.
- This device may only be installed and maintained by trained, qualified personnel.



- All applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- Safety devices must not be removed.



- Please observe the technical data of the device specified in the installation manual.
- The device must be disconnected from the power supply prior to installation, assembly or dismantling.

Konfiguration

Für die Konfiguration des GAT DC 7200 schließen Sie den Controller am Netzwerk an und stellen Sie sicher, dass DHCP aktiviert ist. Verwenden Sie einen Browser (Firefox oder Chrome wird empfohlen) und geben Sie die folgende Adresse ein:

http://DC7x_1610000003

Wobei 1610000003 ist die Seriennummer des GAT DC 7200 (z. B. http://DC7x_1610000003).

Es öffnet sich das Login-Fenster. Die Standard- Login-Daten sind:

Benutzername: admin

Passwort: GAT

Ändern Sie das Passwort nach dem erfolgreichen Einstieg auf ein sicheres Passwort ab. Weitere Schritte zur Konfiguration finden Sie im Handbuch des GAT DC 7200. Sollte DHCP in Ihrem Netzwerk nicht aktiv sein, finden Sie im Handbuch weitere Möglichkeiten wie Sie die Konfiguration dennoch durchführen können.

Configuration

To configure the GAT DC 7200, connect the controller to the network and ensure that DHCP is enabled. Open a web browser (Firefox or Chrome recommended) and enter the following address:

http://DC7x_1610000003

Where 1610000003 is the serial number of the GAT DC 7200 (e.g., http://DC7x_1610000003).

This opens the login window. The default login details are:

Username: admin

Password: GAT

After successfully entering the login details, change the default password to a secure password. For further configuration instructions, refer to the GAT DC 7200 manual. If DHCP is not available in your network, additional options for performing the configuration are available in the manual.

Installations- und Bedienungsanleitung

Die für die Installation und Inbetriebnahme des GAT DC 7200 notwendigen Informationen finden Sie auf der Gantner Internetseite unter folgendem Link:

https://www.gantner.com/de/qr_KrofXUNWum



Installation and operating instructions

The information required to install and commission the GAT DC 7200 is available on the Gantner website via the following link:

https://www.gantner.com/en/qr_KrofXUNWum



Zulassungen

Übersicht aller Zulassungen auf Gantner Webseite ersichtlich.



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:

- 2014/53/EU (Funkanlagen RED)



Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den folgenden EG-Richtlinien, einschließlich aller zutreffenden Ergänzungen:

- 2011/65/EU (RoHS)



Das WEEE-Symbol auf einem Gantner Produkt oder dessen Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen das so gekennzeichnete Altgerät an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte übergeben. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung. Weitere Informationen zum Recycling eines mit dem WEEE-Symbol gekennzeichneten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

Certification

An overview of all certifications is available on the Gantner website.



This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:

- 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)



This product is in conformity with the following EC directives, including all applicable amendments:

- 2011/65/EU (RoHS)



The WEEE symbol on Gantner products and their packaging indicates that the corresponding material must not be disposed of with normal household waste. Instead, such marked waste equipment must be disposed of by a designated electronic waste recycling facility. Separating and recycling this waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information on recycling an item marked with the WEEE symbol, please contact your local city office or your household waste disposal operation.